best. Straße

best. Straße

best. 20KV Kabeltrasse

best. 20KV Kabeltrasse

gepl. Fundament Abgaskamin 2.30x2.30/0.80m Abmessungen vorhandenes Fundament prüfen

gepl. Abgaskamin

gepl. Pflaster

gepl. Pflaster

gepl. Pflaster

gepl. 2-flg. Tür 2.20/2.75

gepl. 2-flg. Tür 2.20/2.75

gepl. 2-flg. Tür 2.20/2.75

gepl. Abgasltg. DN 250

gepl. Abgasltg. DN 250

best. Gehweg

best. NSHV
× FFB = 300.30
RFB=299.12
Montageboden

gepl. BHKW 3

gepl. BHKW 2

gepl. BHKW 1

Schalldämpfer

Abgaswärmetauscher AGAT

gepl. Abluft 100/160

Hzg. VL3

Hzg. RL3

Hzg. VL2

Hzg. RL2

Hzg. VL1

Hzg. RL1

2 Stg 1538

gepl. Zuluft 100/80

best. Tür

best. Fenster zumauern

best. Trafotür zumauern

best. Tür zumauern

best. Fenster zumauern

gepl. Gitterost-Treppe mit Podest 7 Stg. 16.86/29

× FFB = 299.12

best. Werksatatt
× FFB = 299.12

best. Fensterfront

× best. BRH=ca.1.20

gepl. 2-flg. Tür 2.20/2.75 T30

verfüllen

best. Grube
keine Daten vorhanden

gepl. Trasse Gas/Öl

gepl. Altöltank ca. 900 l

gepl. Gasraum

gepl. zentrale Ölversorgung

gepl. Reservefläche f. Harnstoffdosierung

gepl. Zahnradpumpe mit Auffangwanne

gepl. Tür ???/??? T30

best. Tür zumauern

gepl. Tür ???/??? mit Zuluftjalousie

gepl. Abluftventilator

best. Oberlicht BRH=ca.2.80

gepl. Rolltor

Entlüftung

gepl. Frischöltank ca. 900 l

best. Rohrkanal
keine Daten vorhanden

best. Lagerhalle
× FFB = 299.12

best. Hzg. Verteiler bauseits

gepl. Luftdosierung

gepl. Gasltg. DN 200 z. Gasverdichter/BHKW

Hzg. VL
Hzg. RL

best. Steigleiter

gepl. Aktivkohlefilter

best. Rohrkanal
keine Daten vorhanden

best. Abtankfläche

best. EMSR / MAP

Gebäudeteil "Niedrig"

Gebäudeteil "Hoch"

best. Tür zumauern

gepl. Tür ???/??? T30

best. Lager
abgeh. Decke

best. Zugang

best. Fensterfront

best. Doppeltür

best. Rolltor

best. Behälter


LEGENDE

- Bestand
- Neubau / Umbau
- gepl. Mauerwerk
- gepl. Stahlbeton
- gepl. Klärtechnik
- Abbruch

Achtung!
Aussparungs- und Montagepläne der Einrichtungsfirmen beachten.
Sämtliche Maße sind Fertigmaße. Sie sind vom Unternehmer am Bau zu prüfen.
Für die Stärke der Bauteile ist die statische Berechnung maßgebend.
Alle vom Wasser benetzten Ecken und Kanten sind aus- bzw abzurunden.
Wandkanten sind stumpf (Dreikantleisten) auszuführen.

GRUNDRISS / KRANANLAGE

M. 1:100

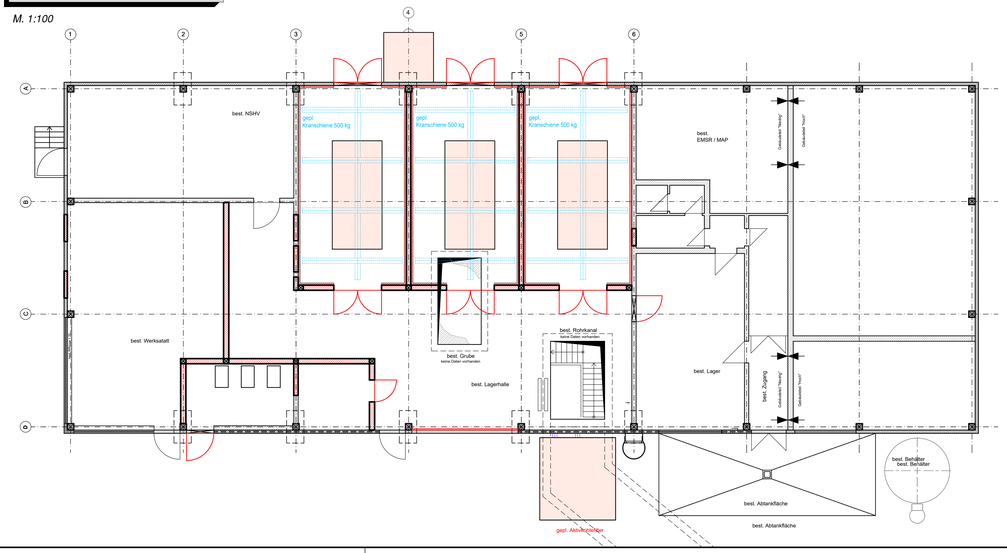

zur Bauausführung freigegeben

P:\Merklingen\750_KW Göppingen Neubau BHKW-Anlage\3_CAD\31_ACAD\315_Lph5\DEM750_A_Maschinenhaus+Lagerhalle

Index		Name	Datum

Bauherr: SEG Stadtentwässerung Göppingen

Stadtentwässerung Göppingen

Plan-Nr. A-DEM750-01-05-01

Maßstab M = 1:50/100

Projekt: Ausführungsplanung
Klärwerk Göppingen
Erneuerung BHKW-Anlage

bearb. ZAJ

gez. SED/JAK 06/2024

Plotdatum: 15/08/2028

Plan: Umbau Lagerhalle
Grundriss und Grundriss / Krananlage

Planverfasser: ----------

© COPYRIGHT
Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und allen Beilagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind verbleiben jedoch der der HOLINGER-Ing. GmbH. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf diese nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

HOLINGER Ingenieure GmbH
Robert-Bosch-Straße 2/1, 89168 Merklingen
Telefon (+49 7337 96 01-0, Fax +49 7337 9611-30
merklingen@holinger.com

Zertifiziert ISO 9001:2015

HOLINGER the art of engineering

de.holinger.com